


Vannstoppventiler

Alle vannstoppventiler skal ha en funksjonstest hver 6. måned. Vi sender ut påminnelse til alle beboere i april og oktober. Det viktig at denne kontrollen utføres. Ved forsikringskader hvor vannstoppventilen ikke stenger for vannet eller den er frakoblet, fordobles egenandelen til kr. 12.000,-

Det er enkelt å teste om den stenger som den skal, ved å følge denne veiledningen:

- Åpen opp for kaldt vann på kjøkkenet
- Kortslett følerledningen hvor isoleringen mangler med en dråpe vann, eller med strømførende metall. Vær forsiktig så ledningen ikke skades. Lyset skifter fra grønt til rødt og ventilen skal stenge for vannet. Hvis den ikke stenger for vannet må du sende melding til vaktmesterkontoret.

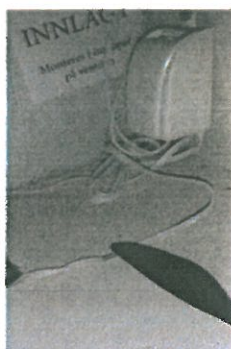

- Tørk av fuktighet på ledningen og trykk på reset-knappen. Lyset skal skifte fra rødt til grønt og vannet er på igjen.

